

SIMBOLOGÍA:

	2"Ø (50mm.)
	2 1/2"Ø (60mm.)
	3"Ø (75mm.)
	4"Ø (100mm.)
	6"Ø (150mm.)
	POZO
	TANQUE ELEVADO
	VÁLVULA DE PASO

DATOS GENERALES DE LA RED

- *Dotación: 175 l.h.d.
- *Gasto Medio Diario: 8.10 l.p.s.
- *Gasto Máximo Diario: 9.72 l.p.s.
- *Fuente de Abastecimiento y Tipo de Captación: POZOS PROFUNDOS
- *Distribución: GRAVEDAD
- *Conducción: BOMBEO A TANQUES ELEVADOS EXISTENTES

DATOS DEL POZO BELEN

- *Profundidad del pozo: 125 mts.
- *Capacidad: 14.5 l.p.s.
- *Horario de operación: 24 hrs. (Automático)
- *Capacidad de la bomba: 75 h.p.

DATOS DEL POZO LOS MORALES

- *Profundidad del pozo: 110 mts.
- *Capacidad: 10.5 l.p.s.
- *Horario de operación: 24 hrs. (Automático)
- *Capacidad de la bomba: 60 h.p.

simbología básica:


	límite estatal		Validad secundaria		Cuerpo de agua
	límite del Plan Municipal		Línea energía eléctrica		Curva de nivel
	Traza urbana		Ducto		Vía ferrea
	Validad regional		Río		Escorrentamiento
	Validad primaria				

fecha: **Julio 2003** escala: 1 : 5,000

orientación:

localización:

nombre del plano: **Infraestructura y Equipamiento Actual** clave: **D-6**

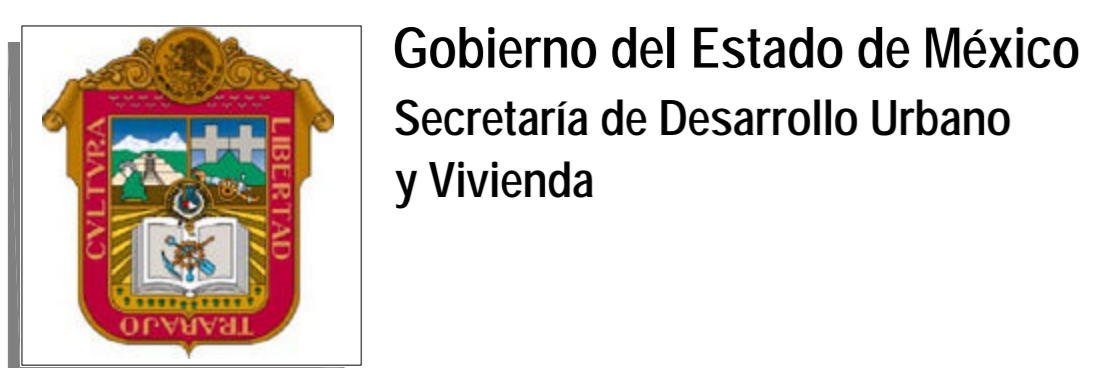

Plan Municipal de Desarrollo Urbano

Municipio de Papalotla
Estado de México